

平成27年8月19日

平成26年度ガス冷房の普及状況実績の公表およびデータ訂正について

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本ガス協会は、全国206の都市ガス事業者を対象とした調査結果をもとに、平成26年度ガス冷房導入実績をまとめました。

平成26年度末（平成27年3月末）の都市ガスを燃料とするガス冷房の設置容量は12,798千RT（冷凍トン）となり、平成25年度末に比べて176千RT（1.4%）の増加となりました。

用途別では、会社事務所（全容量に対する割合22%）、学校（同18%）、店舗・百貨店・スーパー（同15%）の順の普及容量となり、近年は、特に学校において普及が拡大しています。

都市ガス業界は、今後も電力のピークカット効果や高い冷暖房効果といったガス空調の優れた点を訴求しながら、更なる普及促進に努めてまいります。

なお、今回、過去に公表してきました実績数値を下記のとおり訂正いたしました。ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

記

1 訂正の内容

ガス冷房の普及容量および件数（平成16年度末～平成25年度末）

2 訂正の理由、背景


普及状況調査では、撤去分を差し引いた、年度末時点でのガス冷房の設置容量、件数について、各ガス事業者より自社分を調査、報告していただくこととしています。今回、一部のガス事業者から、過去実績を含めた訂正があったため、全国の普及状況実績についても過去に遡って訂正をすることとなったものです。

【担当 ガス冷房普及センター 瀬瀬、東郷】

【電話 03-3502-2468】

【別紙】

(1) ガス冷房の普及容量の推移

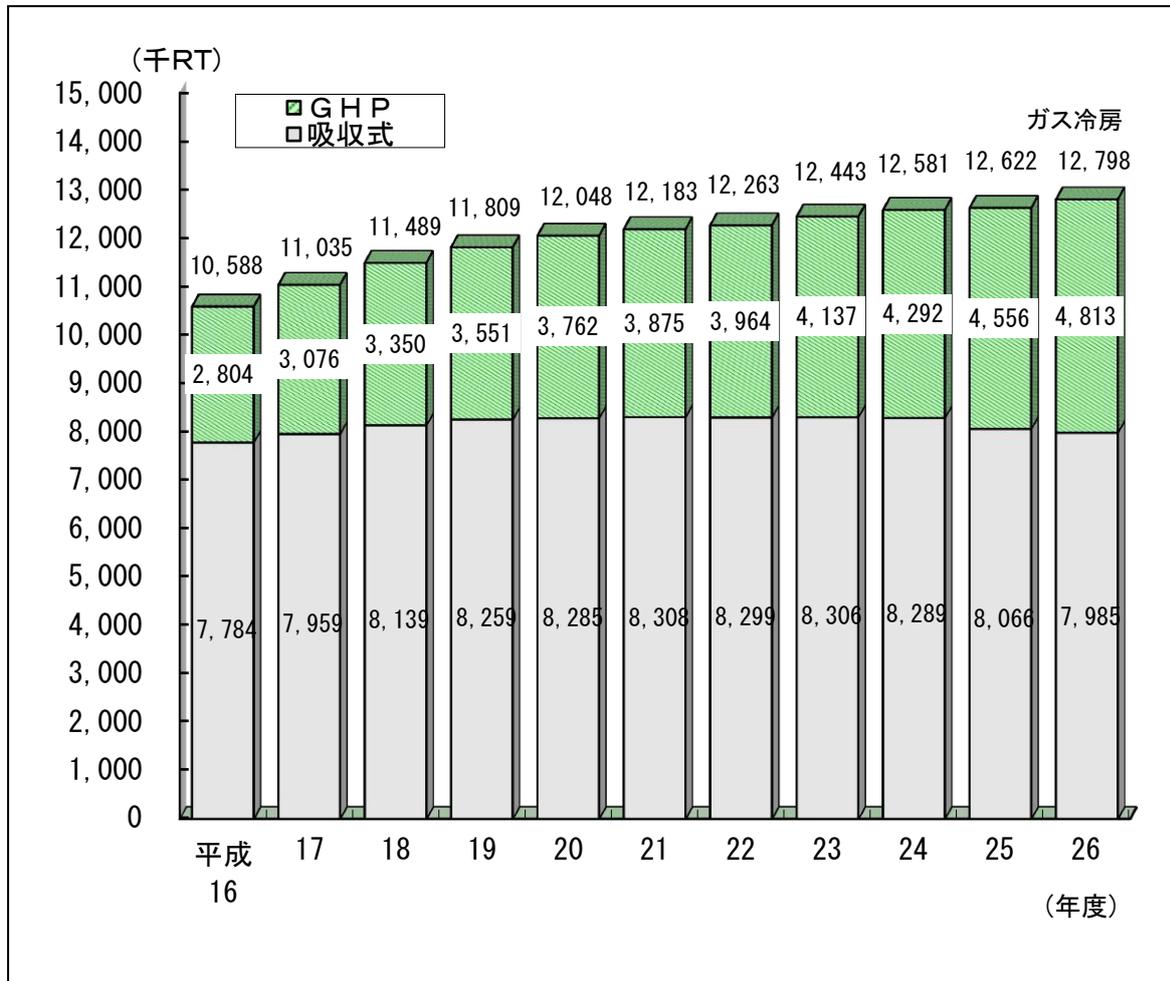


(2) 普及件数の推移

		平成16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	伸び率 (H26/H25)
吸 収 式	容量(千RT)	7,784	7,959	8,139	8,259	8,285	8,308	8,299	8,306	8,289	8,066	7,985	99.0%
	件数 (千件)	28	28	28	29	28	27	27	26	26	26	25	97.7%
G H P	容量(千HP)	3,505	3,845	4,188	4,439	4,703	4,843	4,955	5,171	5,365	5,695	6,016	105.6%
	容量(千RT)	2,804	3,076	3,350	3,551	3,762	3,875	3,964	4,137	4,292	4,556	4,813	105.6%
	件数 (千件)	85	88	92	95	94	81	80	82	82	90	89	98.8%
GHP容量比率 (%)		26.5	27.9	29.2	30.1	31.2	31.8	32.3	33.2	34.1	36.1	37.6	104.2%
ガス冷房総容量	容量(千RT)	10,588	11,035	11,489	11,809	12,048	12,183	12,263	12,443	12,581	12,622	12,798	101.4%
(吸収式+GHP)	件数 (千件)	113	117	121	124	123	108	107	108	108	116	114	98.6%

注) 件数についての注意
平成 21 年度から東京ガスの件数の集計方法が、建物単位から敷地単位に変更されました。

(3) ガス冷房シェア

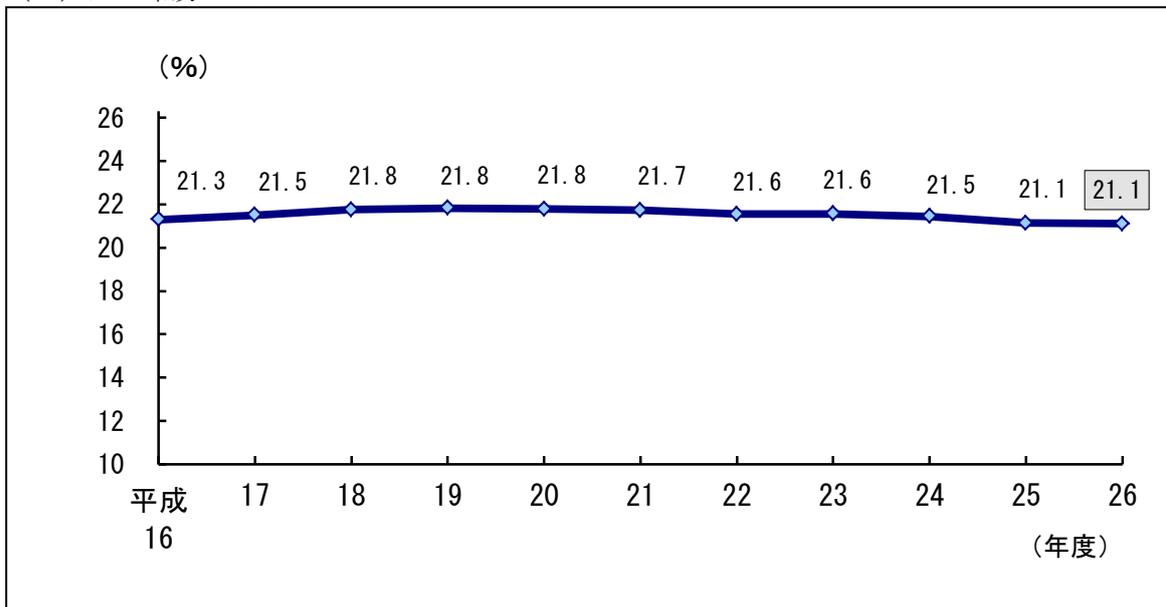

(4) 用途別普及状況

